


Technický list:

EMB 7100

Požární odvětrání s.r.o.

Mihulka Frantizek - 607 561 562
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Řídící jednotka pro požární odvětrání s možností připojení el. otváračů 24V (max. 2A), kouřových a teplotních čidel, požárních tlačítek, sirény a vtracích tlačítek. Řídící jednotka obsahuje záložní zdroj (baterie).

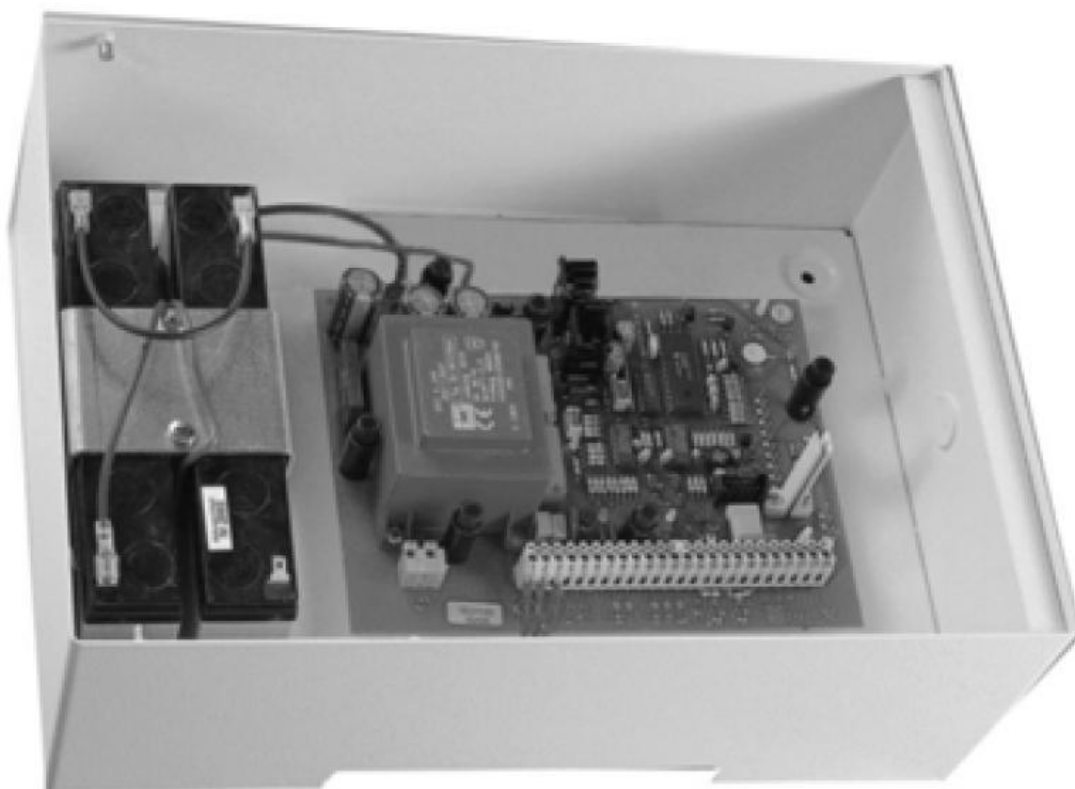

Technická data:

EMB 7100	instalovaná na stěnu	vestavná do výklenku	instalovaná na stěnu
výstupní napětí	24V DC		
max. výstupní proud	2 A		
počet požár. / vtracích sk.	1 / 1		
rozměry (z x v x h) v mm	350 x 250 x 120	330 x 445 x 90	400 x 400 x 200
rozměry rámečku	---	350 x 465 x 10	
úroveň ochrany	IP 20		IP 54
povrchová úprava	RAL 1013 (perle .bílá)	RAL 9010	
možnosti rozšíření	1x WR71 (slot pro kartu detektor vítr-děz) 2x REL 65 (sloty pro kartu bezpot.kontaktu)		více slotů pro rozšiřovací moduly

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany


I O: 288 70 972
DI : CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz

Ukázka řídicí jednotky instalované do výklenku (zabudování provádí stavba):

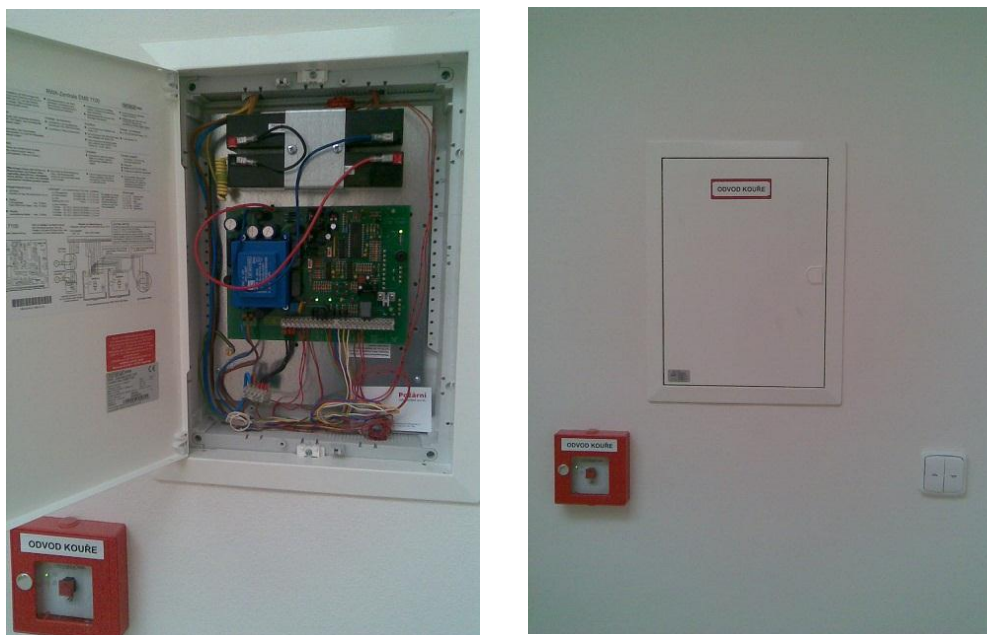

Bezpečnostní pokyny při instalaci řídicí jednotky EMB 7100 (dále jen centrály):

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem i dodavatelem za řízení. Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.

Centrála musí mít svůj zdroj proudu. Centrála musí být samostatná jističná. Napětí, síla i jističní zdroje proudu musí být v souladu s technickými parametry centrály.

Dbejte na pevné a bezpečné připevnění řídicí jednotky na stěnu (do stěny).

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Za řízení se smí používat pouze kůlky, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.

Vezkeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.

Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkci centrály. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.

Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:

SN 730802, SN 730804, SN 332000, SN 332130, SN EN 50265-1,
SN EN 50265-2-1, SN 730875, SN EN 294, SN EN 349, SN EN 60204,
SN EN 60335. 1 + A55, SN EN 60529, SN EN 12101-1, SN EN 12101-2,
a další

Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!

www.pozarniodvetrani.cz

Požární odvětrání s.r.o.
Luňáček 139, 267 01 Zahořany

I O: 288 70 972
DI : CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz