

Technický list:

## EMB 7200

# Požární odvětrání s.r.o.

Mihulka Frantizek - 607 561 562  
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Řídící jednotka pro požární odvětrání s možností připojení el. otváračů 24V (max. 5A), kouřových a teplotních čidel, požárních tlačítek, sirény, detektoru vítr-déž a vtracích tlačítek. Řídící jednotka obsahuje záložní zdroj (baterie).



### Technická data:

EMB 7200	instalovaná na stěnu	vestavná do výklenku	instalovaná na stěnu
výstupní napětí	24V DC		
max. výstup.proud	5 A		
počet požár. / vtracích sk.	1 / 1		
rozměry (z x v x h) v mm	350 x 250 x 120	330 x 445 x 90	400 x 400 x 200
rozměry rámečku	---	350 x 465 x 10	
úroveň ochrany	IP 20		IP 54

Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany


I O: 288 70 972  
DI : CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)

Ukázka řídicí jednotky instalované do výklenku (zabudování provádí stavba):

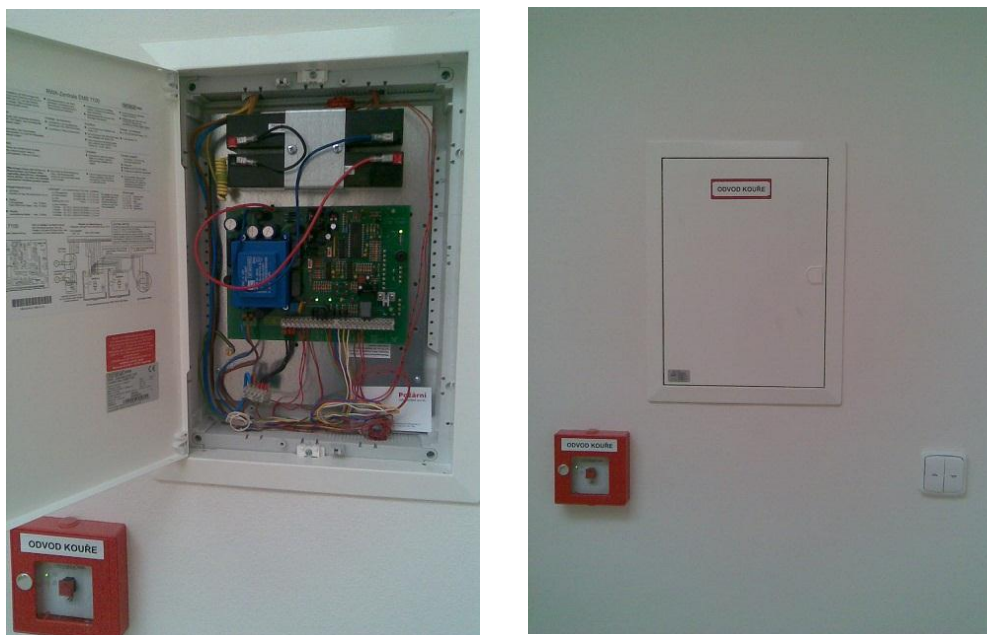

### **Bezpečnostní pokyny při instalaci řídicí jednotky EMB 7200 (dále jen centrály):**

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem i dodavatelem za řízení. Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.

Centrála musí mít svůj zdroj proudu. Centrála musí být samostatná jističná. Napětí, síla i jističní zdroje proudu musí být v souladu s technickými parametry centrály.

Dbejte na pevné a bezpečné připevnění řídicí jednotky na stěnu (do stěny).

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Za řízení se smí používat pouze kůlky, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.

Vezkeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.

Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkci centrály. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.

Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:

SN 730802, SN 730804, SN 332000, SN 332130, SN EN 50265-1,  
SN EN 50265-2-1, SN 730875, SN EN 294, SN EN 349, SN EN 60204,  
SN EN 60335. 1 + A55, SN EN 60529, SN EN 12101-1, SN EN 12101-2,  
a další

**Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!**

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

Požární odvětrání s.r.o.  
Luňatická 139, 267 01 Zahořany

I O: 288 70 972  
DI : CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)